




## Protocoles Easy 21

### Chakra Electrodes Automatique Corps

Durée totale de tous les traitements Chakra Electrodes Automatique Corps : 35 minutes

<b>1</b> <b>CELLULITE</b>	5 MIN Réglage de la vibration de stimulation 10 MIN 1. Régulateur 10 MIN 2. Fortifiant 10 MIN 3. Drainant	GEL CELLULITE L'ECCELLENZA
<b>2</b> <b>SURPOIS</b>	5 MIN Réglage de la vibration de stimulation 10 MIN 1. Rééquilibrant 10 MIN 2. Oxygénant 10 MIN 3. Normalisant	CREMA GRASSO +50
<b>3</b> <b>AIDE CIRCULATOIRE</b>	5 MIN Réglage de la vibration de stimulation 10 MIN 1. Oxygénant 10 MIN 2. Drainant 10 MIN 3. Activateur	FLUIDO COADIUVANTE DRENANTE
<b>4</b> <b>FAIM NERVEUSE</b>	5 MIN Réglage de la vibration de stimulation 10 MIN 1. Régulateur 10 MIN 2. Rééquilibrant 10 MIN 3. Oxygénant	CREMA MULTI ATTIVI

Séquence d'écrans

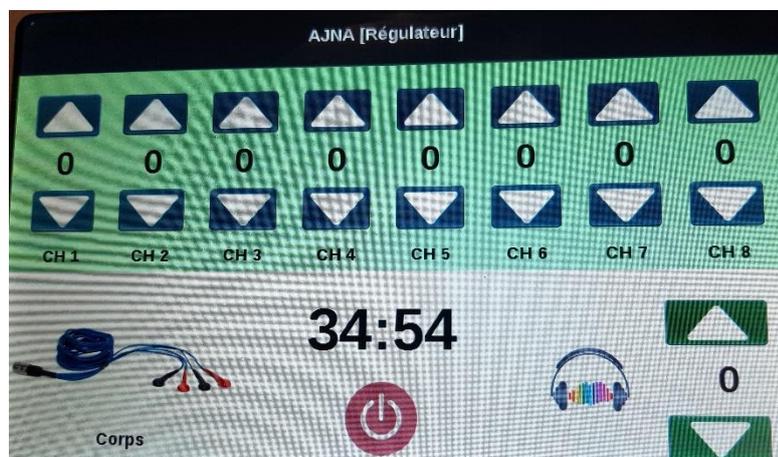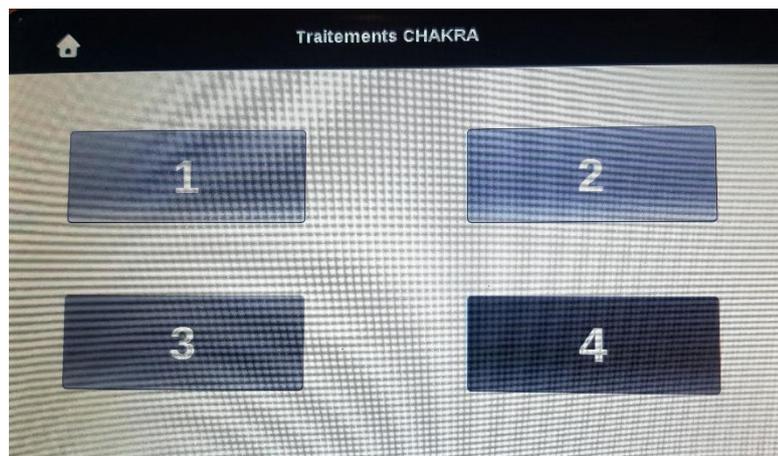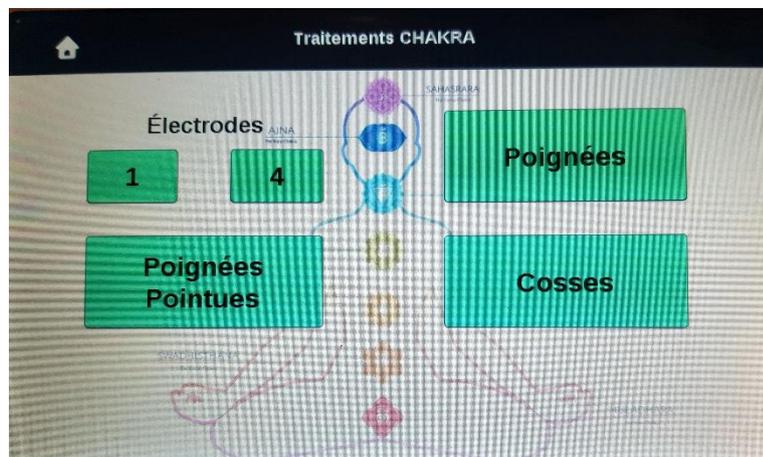

Ondes Acoustiques COMBO  
Séquence d'écrans

